'24. 03.

使用埋入接線盒時

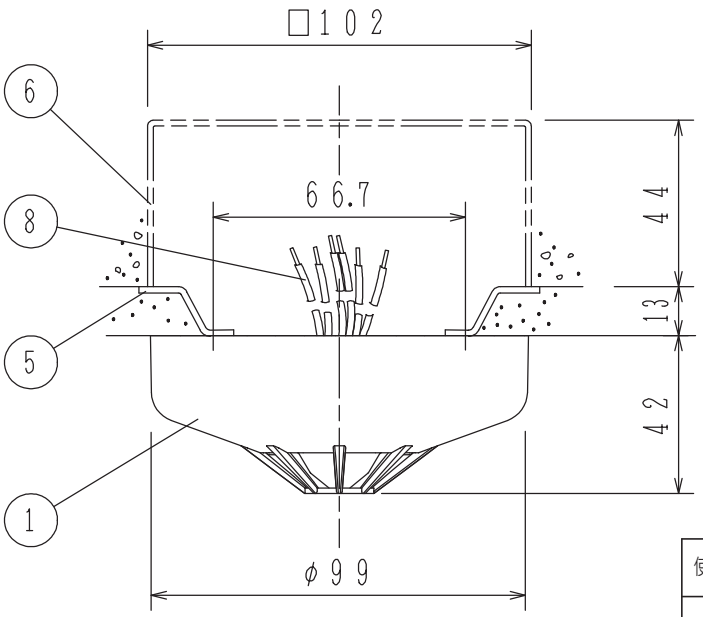

使用露出接線盒時

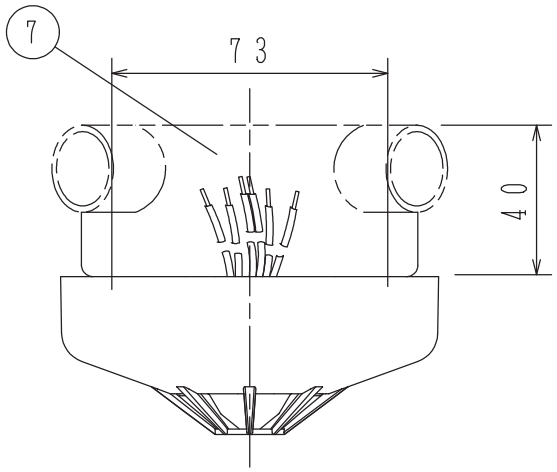

使用機器	探測器型名	附属回路
	FDLJ026R-DW	—
	FDLJ026R-DW-X	附室外標示燈回路

連 接 圖

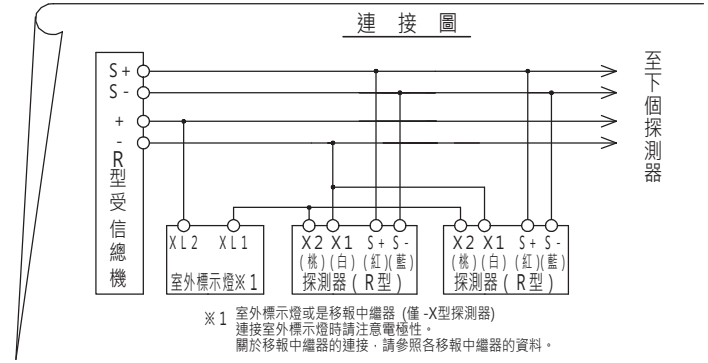

※1 室外標示燈或是移報中繼器 (僅 -X型探測器)
連接室外標示燈時請注意電極性。
關於移報中繼器的連接，請參照各移報中繼器的資料。

編號	名稱	編號	名稱	編號	名稱	編號	名稱
1	探測器(本體)	4	種別標示貼紙　金圈	7	圓形露出接線盒		
2	確認燈	5	接線盒蓋	8	リード線([-X無]赤x 2、青x 2) ([-X付]赤x 2、青x 2、白、桃)		
3	感熱元件	6	中形四角接線盒 淺形				

規　格

(1)種別:類比式局限型熱探測器(附測試機能)
(2)國檢型式編號:感第2023~13號
(3)標稱感知溫度:40℃~85℃(1℃區分)
(4)額定電壓、電流:DC24V、200mA
(5)確認燈:紅色發光二極體
(6)感熱元件:熱敏電阻
(7)使用溫度範圍:-10℃~65℃
(8)可連接受信總機・主中繼器:R-22系列以後
(9)主材:[本體]難燃性樹脂(自然白(NAW) MUNSEL N9.3相近色)
(10)質量(含底座)　:[-X無]約62g　[-X附]約65g
(11)探測器型名:參照左表
(12)環境負荷對應:RoHS(10物質)適用
(13)適用接線盒:
a)使用埋入接線盒時
・中形四角接線盒 淺形 JIS C 8340 (102x 102x 44)
・接線盒蓋 JIS C 8340 ⑤
b)使用露出形接線盒時
圓形露出接線盒 JIS C 8340(標稱19・25)

備考
(注)為了防止不被火災偵測到的可能性，請勿設置在導致探測器障礙的周圍。

FDLJ026R-DW系列
類比式局限型熱探測器(附測試機能)
露出型、防水型

發行	第1技術部火報管理課	縮尺	X
圖編	FDLJ60471		0

能美防災株式会社