’２３．１０．

点灯: 中第２０２３～１号
重複時 FRRJ001A-Y-4F

S+	S−	PFC	PF	S+	S−	PFC	PF		C1	L1	C2	L2	C3	L3	C4	L4

⑥ 端子貼紙詳細圖

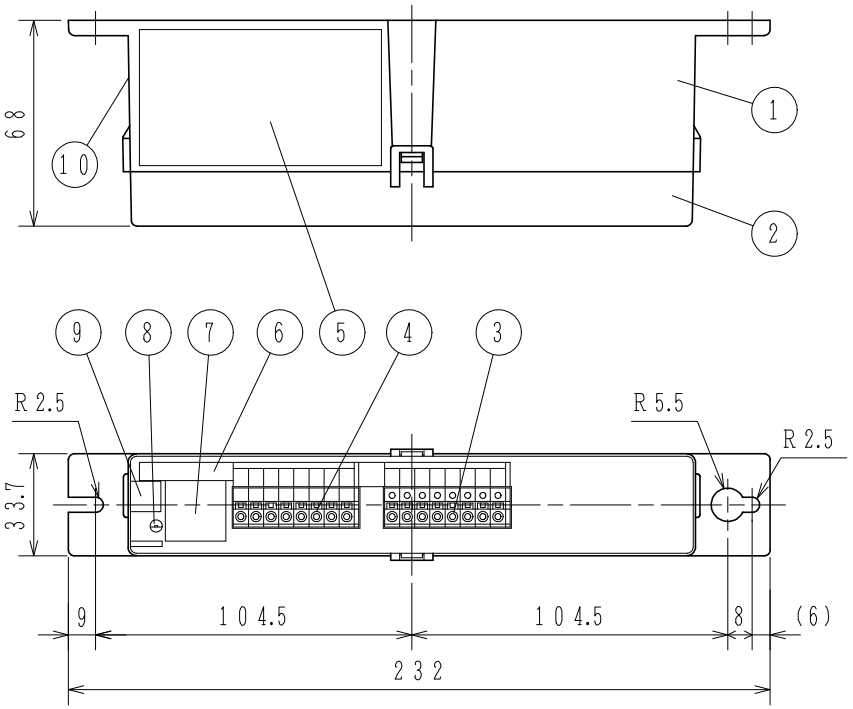

接線圖

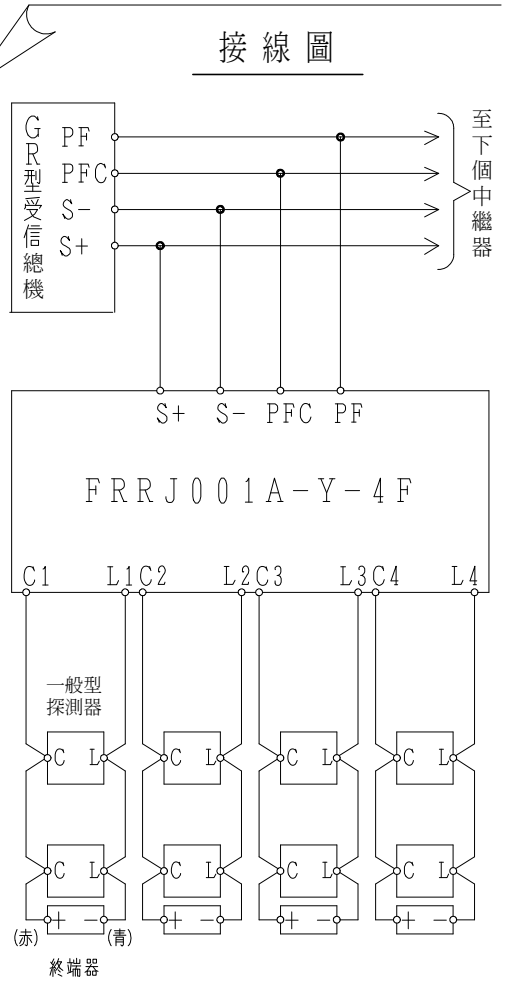

編號	名稱	編號	名稱	編號	名稱	編號	名稱
1	本體	4	端子台（8P）	7	定址碼貼紙	10	合格証票
2	蓋子	5	機器銘板貼紙	8	重覆確認燈		
3	端子台（8P）	6	端子貼紙	9	QR碼貼紙		

規格

（1）種別：中繼器
（2）構造：立型（置於選購之中繼器箱中）
（3）國家型式編號：中第２０２３～1號
（4）額定電壓：主信號線（S+，S−）DC24V
探測器回路　DC24V
（5）重覆確認燈：紅色発發光二極體
（6）回線數：4回線／4定址碼
（7）端末設備連接個數：
偵煙探測器（非蓄積型）：30個／回線
一般熱探測器：無制限
（8）外部配線電阻：往復50Ω以下
（9）終端器：FZE016／016A型、FZEJ007型
（10）外部連接方法：插入式端子，
可連接電線尺寸　單芯線：　φ0.4~1.6mm
（11）使用溫度範圍：−10℃～50℃
（12）可連接受信總機・主中繼器（連接模組）：
R−22系列以後
（13）主材：ABS樹脂
（14）質量：約180g

FRRJ001A−Y−4F型
探測器用中繼器　4回線用
外觀圖

發行	第1技術部火報管理課	縮尺	χ

圖號 FRRJ6211 ◇0

能美防災株式会社